



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Смоленска

ул. Урицкого, д. 7, г. Смоленск, 214018, тел. факс 8(4812) 38-74-11
Телефон «доверия» 34-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Смоленск
(место составления акта)

« 28 » февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16

По адресу/адресам: г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 16 от 23 января 2020 года Носова Андрея Геннадьевича,
начальника ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской
области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 18» города Смоленска
(МБОУ «Средняя школа № 18» города Смоленска)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«--» -----201- г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность -- час
(заполняется в случае проведения проверок, филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня / 4 часа
(с 14:00 до 17:00 20.02.2020; с 10.00 до 11.00 28.02.2020;
(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Батюкова Г.В.



«27» января 2020 года в 16 час.09 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Штемпель Марина Николаевна – старший инспектор ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя школа № 18» города Смоленска Батюкова Галина Викторовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Зятев Анатолий Васильевич

(должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	В подсобном помещении (2-й этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Строительные нормы и

		<p>правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4</p>
2	<p>Для покрытия пола начальной школы (2-ой этаж) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих</p>

		<p>коридорах, холлах и фойе. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6, п. 7 таблица 28, таблица 3. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3</p>
3	<p>Для покрытия пола коридора (вход в спортзал, 1-ый этаж) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в</p>

	<p>вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6, п. 7 таблица 28, таблица 3 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.4.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3</p>
--	---

Лицом, допустившим нарушения, является заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Средняя школа № 18» города Смоленска


Зятев Анатолий Васильевич


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом проверки


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

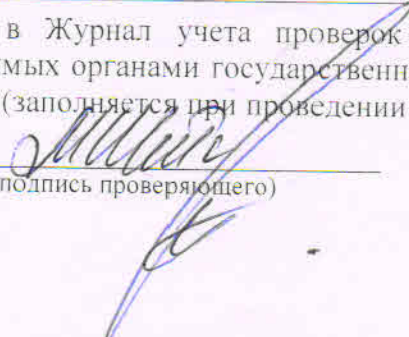
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 16/1/14 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.02.2020г.
2. Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации № 12 от 19.02.2020
3. Проверочный лист от 28.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Батюкова Галина Викторовна - директор МБОУ «Средняя школа № 18» города Смоленска

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 20 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)